


Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

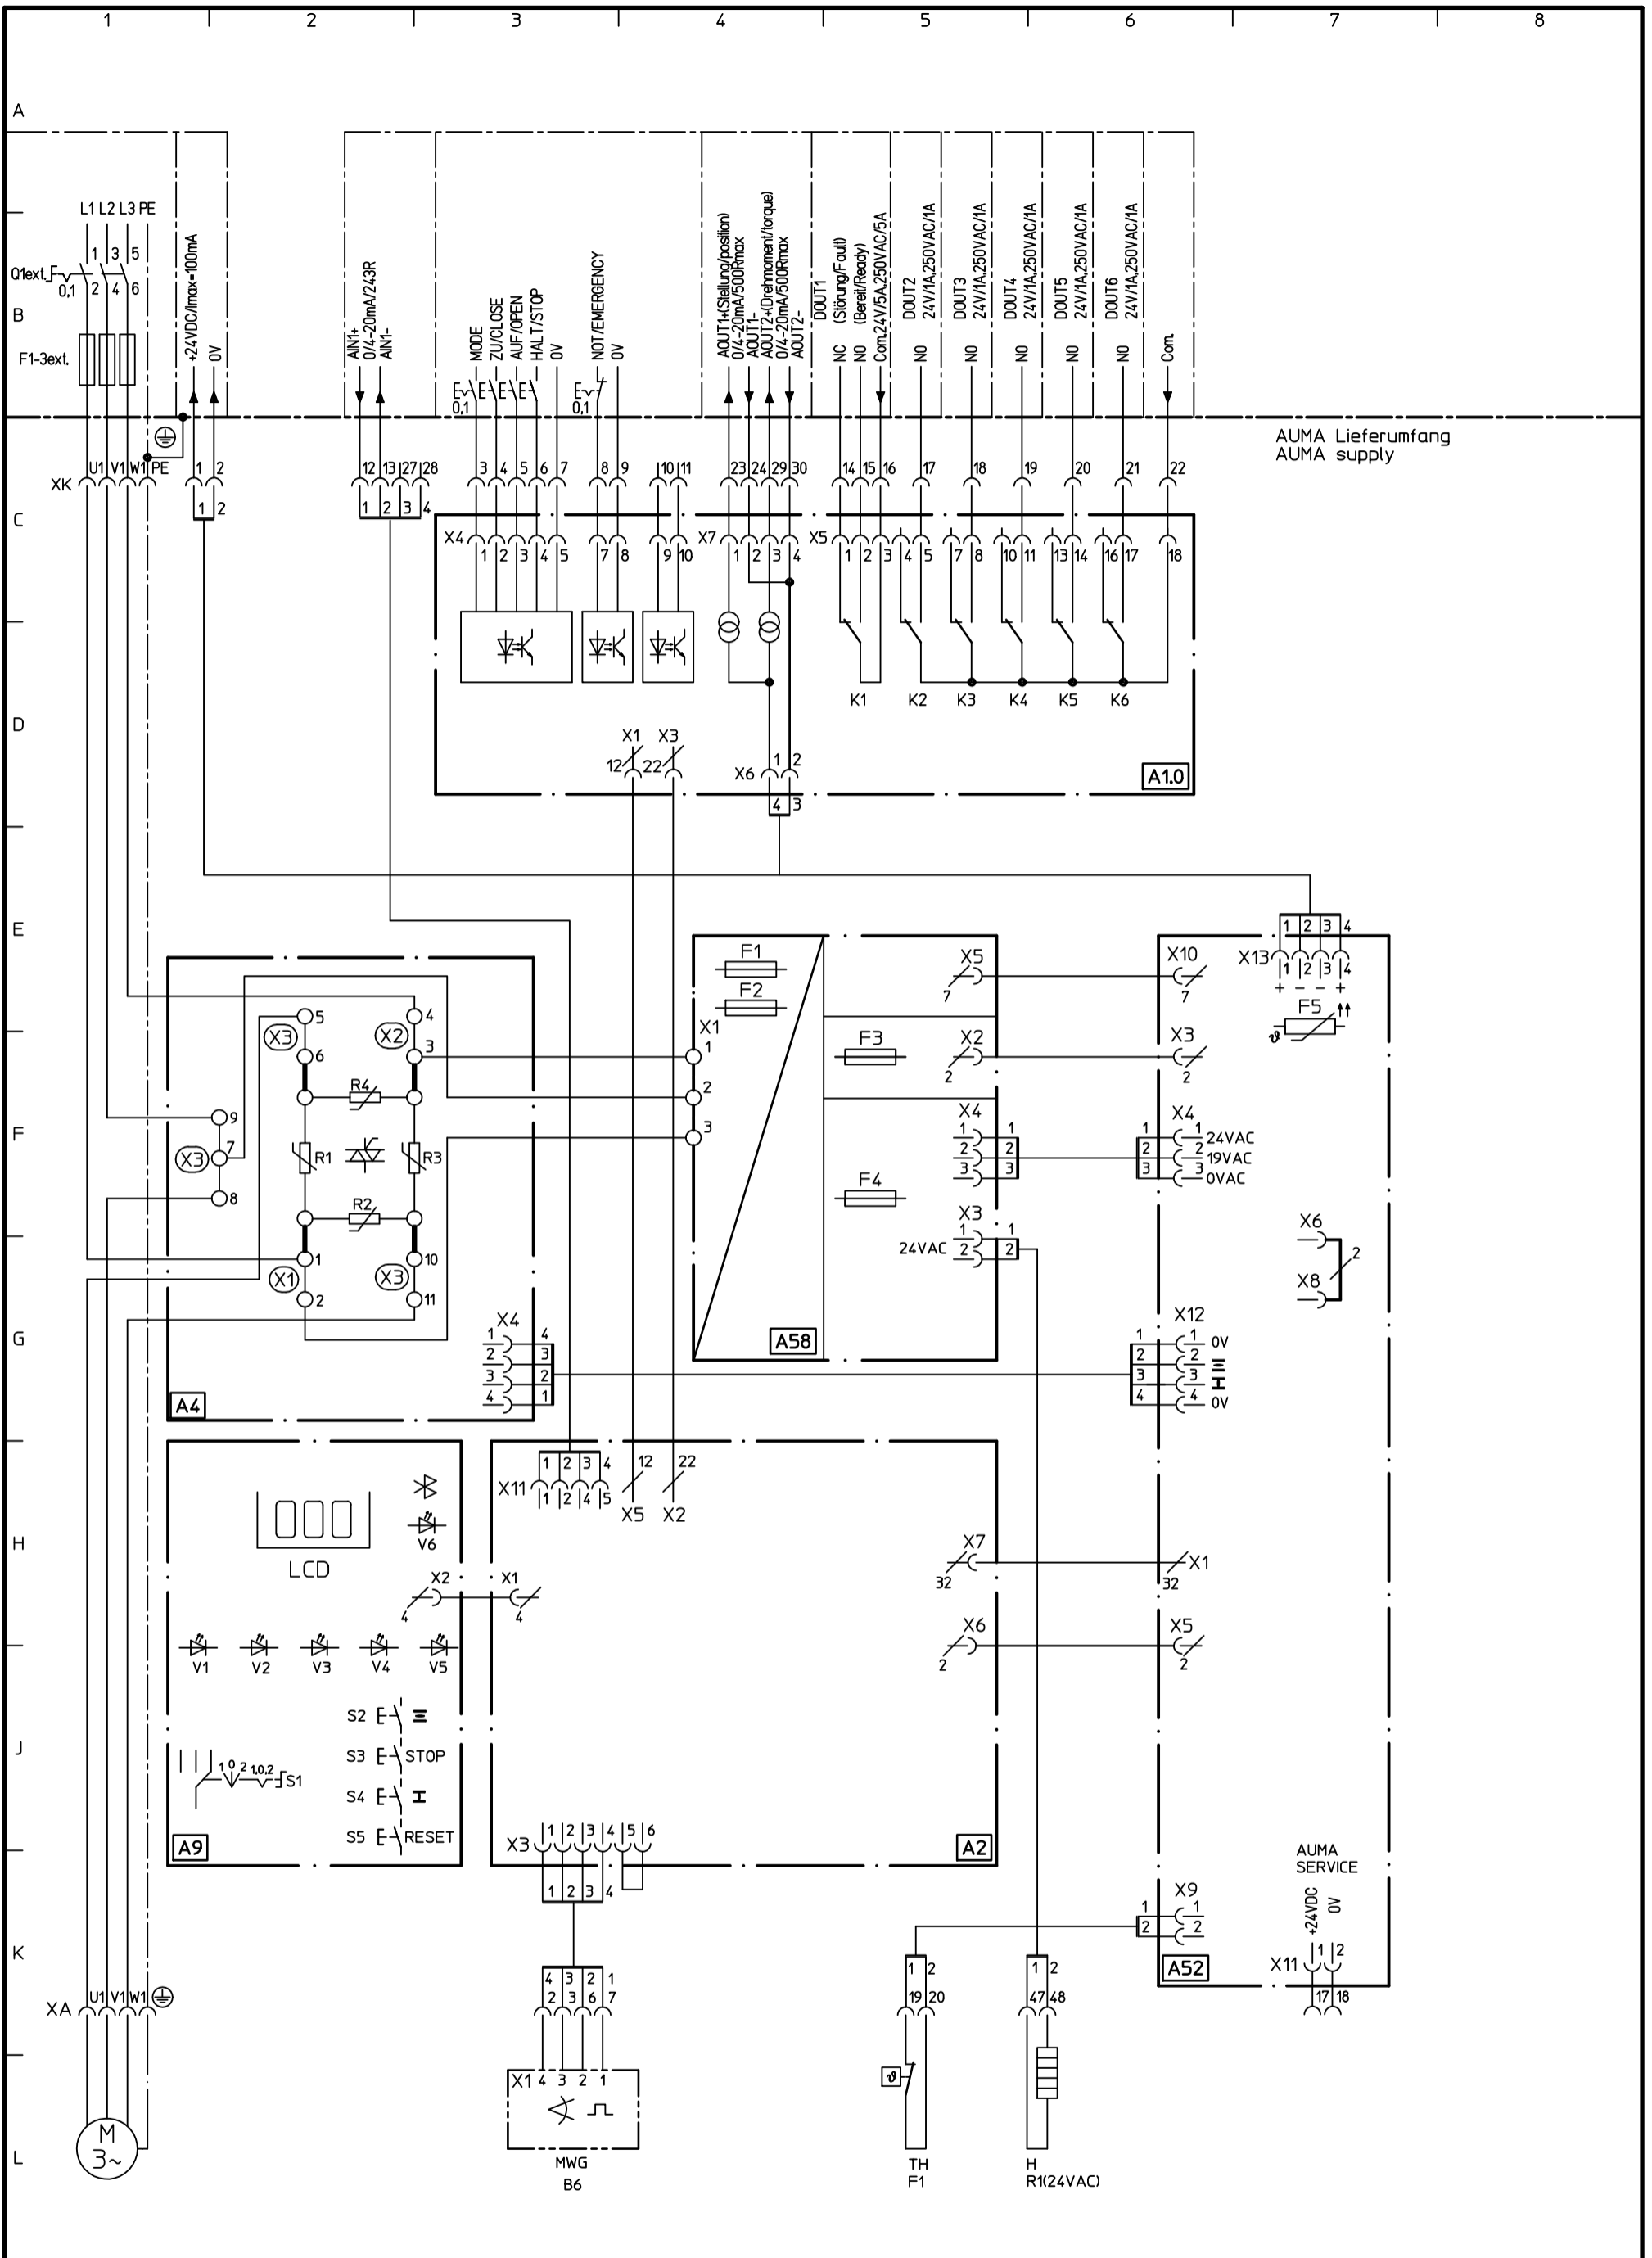

AUMA Lieferumfang
AUMA supply

AUMA SERVICE

Bei Ex-Antrieben werden an Stelle der Stecker Schraubklemmen / Käfigzugfederklemmen verwendet !
For explosion-proof actuators terminals / cage clamps are used instead of plug / socket connector !

06	2010/141	2010-09-14	Mey	Datum	2010-09-14
05	733/09	2010-08-20	Mon	Bearb.	Meyer
04	798/09	2009-12-08	Mon	Gepr.	Montaire
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Montaire

auma[®]
AUMA Riester GmbH & Co. KG

TPCA-1B1-1C2-A000 TPA00R100-011-000

Legende	Auftragsnummer	Bestellnummer
Projekt		